11. Opdekdeuren (binnen) 'Test Report: 23-04-2009'

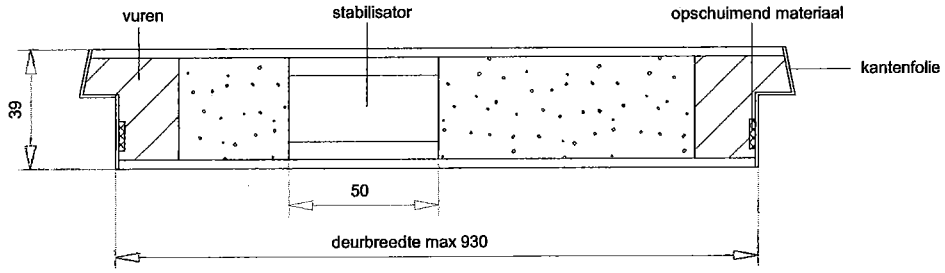

Doorsnede AA

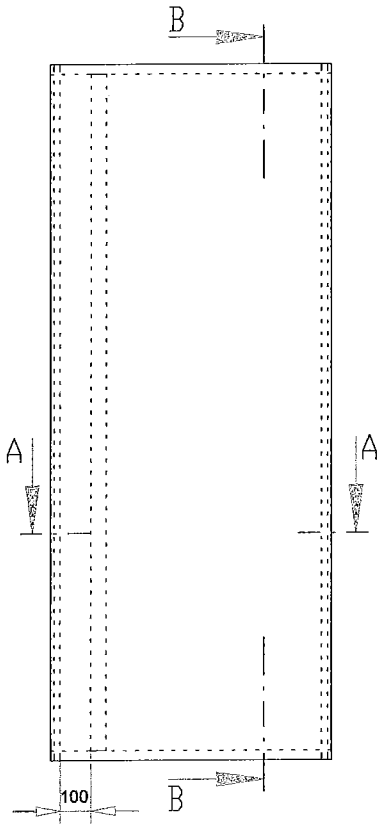

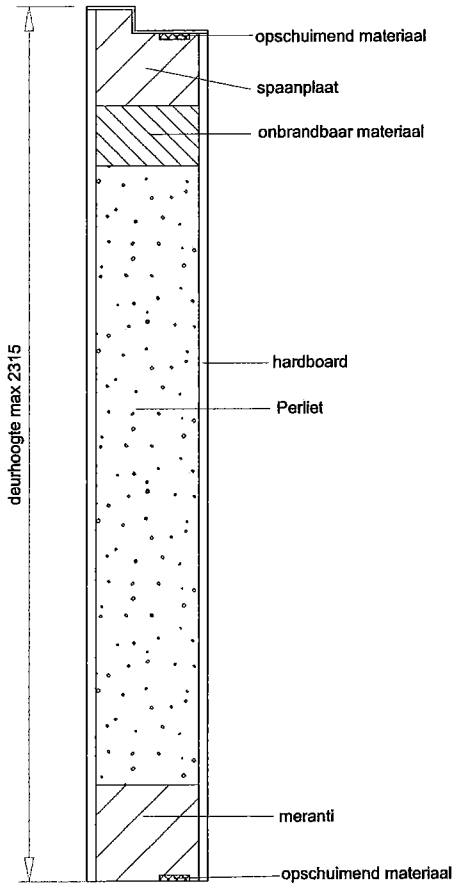

Doorsnede BB

Rapportnr. 2001-CVB-R03790		rev	d.d.	get.	acc.
		C			
		B			
		A			
		0	11-06-08	mtg	
svedex niet zomaar een deur	■ Technische documentatie □	schaal. 1 : 1		maten mm.	
		form. A4		proj. Amerikaans	
	cad ref. 2001-CVB-R03790.dwg	nr.		bl. 1	

30 minuten brandwerende deur →
Conform testrapport 2001-CVB-R03790, opdek

svedex
niet zomaar een deur

Uitvoering
Deur zonder glasopening (model 1)

Testresultaat
31 minuten volgens NEN 6069

Geteste deurafmeting
930 x 2315 mm

Maximale deurafmeting
Alle deurafmetingen tot de afmetingen van de testdeur zijn toegestaan, maximale afmeting: 930 x 2315 mm.

Deurdikte
39 mm

Draairichting
Links of rechts

Beplating
Hardboard

Toplaag afwerking
- Lakafwerking
- Fineerafwerking

Vulling
Perliet

Stijl- en regelwerk
Vurenhouten stijlen, hardhouten onderregel, boven-tussenregel van onbrandbaar materiaal en spaanplaat bovenregel.

Kantuitvoering
Opdek

Kantafwerking
Kantenfolie

Slot
Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot

Krukken en schilden
Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage
De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen paumelles.

Kozijnen
Deur is gecertificeerd in zowel een stalen als hardhouten inmetselkozijn.

Opties
Slotkastboring en voorplaatsfrezing

Geluidsisolatie
Rw-bladwaarde 27 dB

Gewicht
12,8 kg/m^2

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden
Stabilisator
Vlasspaanvulling
Dictator veer

Overige informatie
Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

Kozijn

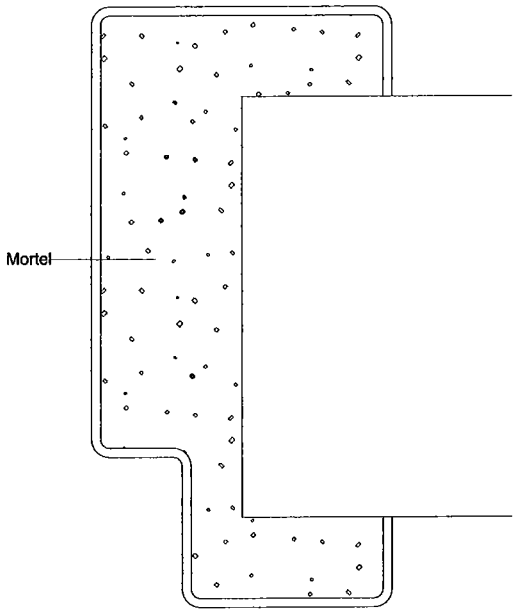

Deur

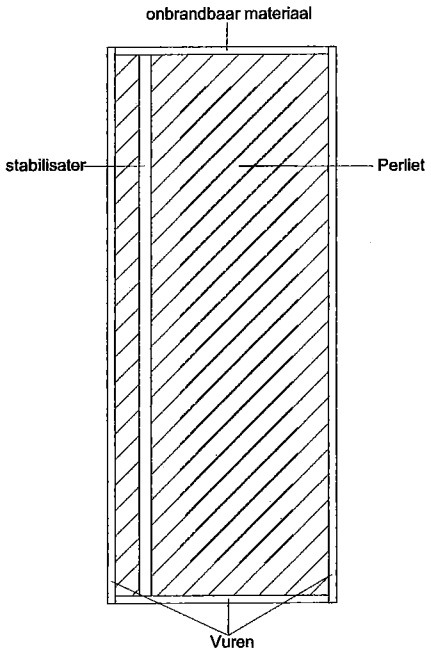

SVO rapportnr. 2001-CVB-R03790

rev	d.d.	get.	acc.
C			
B			
A			
0	17-06-08	mtg	

svedex
niet zomaar een deur

■ Technische documentatie
□

schaal. 1 : 1		maten mm.	
form. A4		proj. Amerikaans	
cad ref. SVO-2001-CVB-R03790.dwg	nr.	bl. 1	

Alle rechten voorbehouden. Producten van Svedex B.V. zijn KOMO gecertificeerd.
Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich behalve bij Svedex B.V. tevens bij TNO Bouw.

Svedex BV
Postbus 5
7050 AA Varsseveld
Telefoon 0315 259911
Fax 0315 259275
info@svedex.nl
www.svedex.nl

Samenvatting van onderzoek
Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit TNO brandrapport: 2001-CVB-R03790

Brandwerendheid van een Svedex opdekdeur met stabilisator in een gevuld stalen inmetselkozijn.

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 6069:1997, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoekslokatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Centrum voor Brandveiligheid van TNO te Rijswijk.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in TNO-rapport 2001-CVB-R03790, d.d. augustus 2001.

Gegevens geteste deur:
Hoogte: 2315 mm
Breedte: 931 mm
Dikte: 40 mm
Deur is voorzien van een stabilisator en opschuimend materiaal rondom

Gegevens geteste kozijn:
Plaatstaal 1,5 mm
doorsnede: 50x100 mm
sponningdiepte: 25 mm
aanslagbreedte: 15 mm

Conclusie
Voor het hierboven omschreven product geldt:
"Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069:1997 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe: ***31 minuten***".

Voorwaarden en toepassingsgebied
De conclusie geldt tevens voor het geval "deur draaiend van het vuur af".

svedex
niet zomaar een deur

Alle rechten voorbehouden. Producten van Svedex B.V. zijn KOMO gecertificeerd.
Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich behalve bij Svedex B.V. tevens bij TNO Bouw.